



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00166/22

Серия **RU** № **0396835**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ФайерГард», место нахождения: 119619, Россия, г. Москва, ул. 6-я Новые сады, дом 2, пом/ком VI/1-22, адрес места осуществления деятельности: 108809, Россия, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул. Придорожная, 4Б, ОГРН 1157746367987, Телефон: +7(495)532-8600, Адрес электронной почты: info@fireguard-mos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ФайерГард», место нахождения: 119619, Россия, г. Москва, ул. 6-я Новые сады, дом 2, пом/ком VI/1-22, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108809, Россия, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул. Придорожная, 4Б.

ПРОДУКЦИЯ Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015 изменение №2 «Огнезащитный состав «FireGuard Ultra»».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1599/ТР от 18.10.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1061, 1062, 1072/21 от 14.12.2021 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53311-2009 «Покрывания кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» при установленном расходе огнезащитного (раздел 4). Толщина покрытия 0,93 мм при расходе огнезащитного состава не менее 1,49 кг/м² (без учёта технологических потерь) для кабелей с оболочкой из ПВХ. Толщина покрытия 1,02 мм при расходе огнезащитного состава не менее 1,63 кг/м² (без учёта технологических потерь) для кабелей с оболочкой из полиэтилена. Толщина покрытия 1,15 мм при расходе огнезащитного состава не менее 1,84 кг/м² (без учёта технологических потерь) для кабелей с оболочкой из резины.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2022 **ПО** 18.10.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Олеся
(подпись)

Степан
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Чарушкин Степан Владимирович
(Ф.И.О.)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»

105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60

Телефон: 8-495-504-71-64

Аттестат аккредитации ФСА
ТРПБ.RU.ИН47



www.sert01.ru


E-mail: 5047164@mail.ru

Аттестат аккредитации системы
ОСЭБ № СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ПБ АНО «СЦПП»

 Р.В. Брыксин
«18» октября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1599/ТР

Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей
с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины,
изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015,
изменение №2

г. Москва 2022 г.



ИЦ ПБ
АНО «СЦПП»

Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА.	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ.	3
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	3
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	3
5. ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ.	4
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.	5
7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ.	5
8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПО МЕТОДУ 4.2 ГОСТ Р 53311-2009.	6
9. ВЫВОДЫ.	8
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	8
11. ДАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.	9
Приложение № 1. АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ.	10



1. Наименование и адрес заказчика.

Заказчик:	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ОС АНО «СЦПП») Юридический адрес: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 Адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 ИНН 7709398169 КПП 770901001, ОГРН 1027709032317 Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ09. Телефон: 8-495-504-71-64 www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru
-----------	--

2. Наименование материала, изготовитель и результаты идентификации.

На испытание были представлены образцы:

Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2 – далее ОКП.	
В испытательный центр образцы поступили в металлических ведрах с этикеткой «Огнезащитный состав «FireGuard Ultra», массой 20 кг, в количестве 2 шт.	
Изготовитель:	ООО «ФайерГард» Адрес (место нахождения): 119619, г. Москва, ул. 6-я Новые сады, дом 2, пом/ком VI/1-22 Телефон: 8-495-532-86-00

3. Характеристика заказываемой услуги и методы испытаний.

Основание для проведения работ:

- заказ-наряд на выполнение работ (направление) № 1231/ТР от 04.10.2022 г.

Проведение испытаний по ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные», «Методы определения огнезащитной эффективности».


4. Методы испытаний.

Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные», «Методы определения огнезащитной эффективности».

Метод испытания в соответствии с п. 4.1 и 4.2 ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные», «Методы определения огнезащитной эффективности».

Сущность метода 4.1 ГОСТ Р 53311-2009 заключается в определении коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с огнезащитным кабельным покрытием – далее ОКП.

Сущность метода 4.2 ГОСТ Р 53311-2009 заключается в определении длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки с ОКП.



Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании ИЦ ПБ указанном в таблице 1:

Таблица 1.

Наименование установок	№ аттестата Срок действия
Установка для испытания кабелей и проводов, проложенных в пучках «Пучок», зав. №7	С-ВЮ/29-09-2022/189504826, от 29.09.2022 г. до 28.09.2023 г., 1 год

Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование средств измерения	№ аттестата Срок действия
Термогигрометр TESTO 622, рег. № 53505-13, зав. № 39508933	С-ВЮ/29-09-2022/189504826, от 29.09.2022 г. до 28.09.2023 г., 1 год
Рулетка измерительная металлическая Geobox PK2-20, рег. № в ФИФ 36016-07, зав. № 1	С-ТТ/05-08-2022/176187666, от 05.08.2022 г. до 04.08.2023 г., 1 год
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, рег. № в ФИФ 72189-18, зав. № 17050601	С-ТТ/05-08-2022/176187657, от 05.08.2022 г. до 04.08.2023 г. 1 год
Секундомер электронный, тип «Интеграл С-01»2 рег. № 44154-20, зав. № 428128	С-ВЮ/26-09-2022/190079465, от 26.09.2022 г. до 25.09.2023 г. 1 год
Дифференциальный манометр Testo-512, рег. № 47453-11, заводской № 0000002/705	С-ВЮ/29-09-2022/190388433, от 29.09.2022 г. до 28.09.2023 г. 1 год
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ38-Щ4.ТП, рег. № 57831-15, заводские. №№ 06078121002277148, 06078120902231691	С-ВЮ/08-02-2021/36078186, С-ВЮ/08-02-2021/36078189, от 08.02.2021 г. до 07.02.2024 г. 3 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/5 заводские №№ 08163181244277733, 08163181244277734, 08163181244277735, 08163181244277736, 08163181244277737, 08163181244277738.	С-ВЮ/07-02-2022/131636309, С-ВЮ/07-02-2022/131636273, С-ВЮ/07-02-2022/131636324, С-ВЮ/07-02-2022/131636298, С-ВЮ/07-02-2022/131636269, С-ВЮ/07-02-2022/131636321, от 07.02.2022 г. до 06.02.2024 г. 2 года
Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245, рег. № 34295-07, зав. № GCP910216	С-ВЮ/23-09-2022/188441900, от 23.09.2022 г. до 22.09.2023 г. 1 год
Приборы щитовые цифровые электроизмерительные ЩП120, рег. № 68259-17, зав. № 07898	С-БНГ/20-04-2022/151078580, от 20.04.2022 г. до 19.04.2032 г. 10 лет
Расходомер газа MASS-VIEW, мод. MV-106, рег. № 55174-13, зав. № M13213910AV	С-ДШЛ/27-06-2022/167175993, от 27.06.2022 г. до 26.06.2024 г. 2 года
Расходомер газа MASS-VIEW, мод. MV-106, рег. № 55174-13, зав. № M13213910BD	С-ДШЛ/27-06-2022/167175994, от 27.06.2022 г. до 26.06.2024 г. 2 года

Наименование вспомогательного оборудования
Высокочастотный импульсный выпрямитель UNIV-300A/12V, зав. № B014461

5. Процедура отбора образцов.

ИЦПБ не осуществляет отбор образцов. Образцы предоставлены Заказчиком, совместно с копией акта отбора образцов, представленным в Приложении 1 к настоящему протоколу.

6. Результаты испытаний.

6.1. Условия проведения испытаний по методу 4.1 ГОСТ Р 53311-2009.

Дата проведения испытаний: 07.10.2022 г.

Температура окружающей среды: 21,4 °С.


Атмосферное давление: 100,9 кПа.

Относительная влажность воздуха: 53,6 %.

6.2. Порядок проведения испытаний.

На отрезок кабеля марки АВВГ 4х10-1 (ГОСТ 16442) длиной (3100 ± 100) мм наносят ОКП на длину (1500 ± 100) мм с одной стороны кабеля. Нанесение ОКП на кабель и его сушку осуществляют в соответствии с нормативной или технической документацией на покрытие. Контроль толщины покрытия производят в соответствии с приложением А ГОСТ Р 53311-2009. На расстоянии (50 ± 5) мм от концов отрезка кабеля токопроводящие жилы очищают от изоляции и соединяют последовательно. На одну из токопроводящих жил закрепляют шесть термоэлектрических преобразователей в точках, указанных на рисунке 1. Метод закрепления должен обеспечивать контакт спая термоэлектрического преобразователя и токопроводящей жилы.

Рисунок 1.

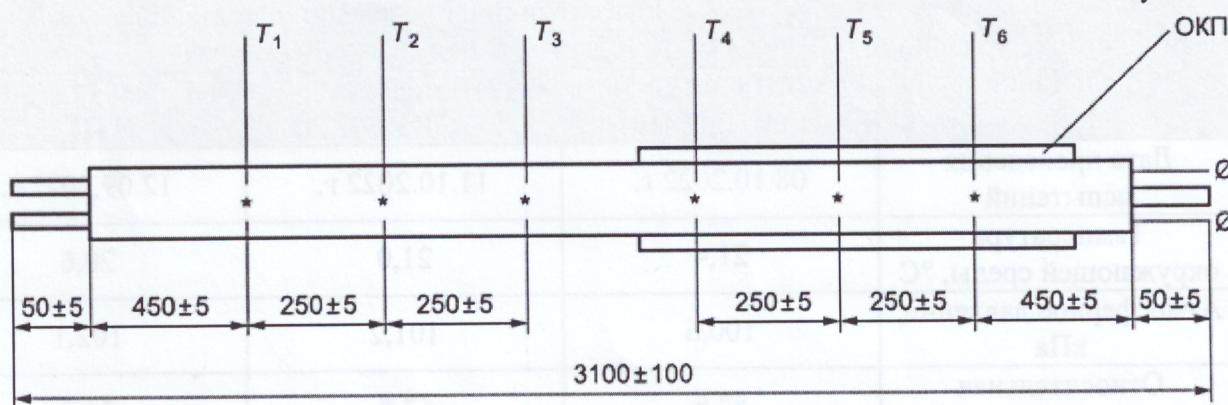

Кабель подключают к регулируемому источнику электрического тока.

Регулируя ток источника электрического тока, определяют значение тока, при котором показания прибора, регистрирующего температуру в точках 1-3, составляют (65 ± 3) °С в течение (3600 ± 10) с.

Аналогично определяют значение тока, при котором показания прибора, регистрирующего температуру в точках 4-6, составляют (65 ± 3) °С в течение (3600 ± 10) с.

7. Оценка результатов испытаний.

7.1. Оценка результатов испытания по методу 4.1 ГОСТ Р 53311-2009.


Контроль толщины покрытия представлен в таблице 3.

Таблица 3

Номер измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина покрытия, мм	0,93	0,92	0,94	0,92	0,92	0,95	0,92	0,92	0,93	0,94

Среднее значение сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесённого на кабель марки АВВГ 4х10-1 (ГОСТ 16442) составило **0,93 мм**.

Расход огнезащитного состава составил не менее **1,49 кг/м²**.

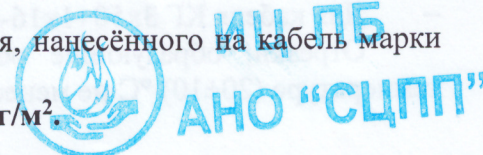

Экспериментальные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Участок кабеля без ОКП				Участок кабеля с ОКП				Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки
Температура, °С			Допустимый ток, А	Температура, °С			Допустимый ток, А	
1	2	3		4	5	6		
65,6	65,9	66,7	52,0	66,6	65,4	65,0	51,3	0,986

Примечание: время воздействия тока на образец составляет 60 минут.

При определении коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки на образце: Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2, коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки составляет **0,986**.

8. Условия проведения испытаний по методу 4.2 ГОСТ Р 53311-2009.

Наименование условий испытаний	Показатели при проведении испытаний.		
	Марка кабеля		
	ААШв 3х120-10 (ГОСТ 18410)	ТППЭп 50х2х0,4 (ГОСТ Р 51311)	КГ 3х50+1х16-0,66 [1]
Дата проведения испытаний	08.10.2022 г.	11.10.2022 г.	12.09.2022 г.
Температура окружающей среды, °С	21,4	21,0	20,6
Атмосферное давление, кПа	100,6	101,2	102,1
Относительная влажность воздуха, %	52,6	53,8	54,0

8.1. Порядок проведения испытаний.

Для определения огнезащитной эффективности ОКП на кабелях с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками испытания проводят на кабелях марок ААШв 3х120-10 (ГОСТ 18410), ТППЭп 50х2х0,4 (ГОСТ Р 51311) и КГ 3х50+1х16-0,66 [1] соответственно.

Нанесение ОКП на кабели и его сушку осуществляют в соответствии с нормативной или технической документацией на покрытие.

Контроль толщины покрытия производят в соответствии с приложением А ГОСТ Р 53311-2009.

Испытуемый образец должен состоять из нескольких отрезков кабеля длиной не менее 3,5 м каждый, отобранных от одной строительной длины.

Общее число отрезков кабеля в образце должно быть таким, чтобы общий номинальный объем неметаллических материалов составлял 7 л на 1 м длины испытуемого образца.

Перед началом испытания был проведен расчет числа отрезков:

- Для кабеля ААШв 3х120-10 (ГОСТ 18410) составил – 6 отрезков.
- Для кабеля ТППЭп 50х2х0,4 (ГОСТ Р 51311) составил – 56 отрезков.
- Для кабеля КГ 3х50+1х16-0,66 [1] составил – 11 отрезков.

Отрезки, образующие образец, были выдержаны перед началом испытания при температуре (20±10) °С не менее 16 ч. Испытуемые отрезки были сухими.

8.2. Оценка результатов испытания по методу 4.2 ГОСТ Р 53311-2009.

Контроль толщины покрытия представлен в таблице 5

Таблица 5

Номер измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина покрытия на кабель марки ААШв 3х120-10, мм	0,93	0,93	0,95	0,92	0,94	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92
Толщина покрытия на кабель марки ТППЭп 50х2х0,4, мм	1,02	1,03	1,01	1,02	1,02	1,03	1,02	1,02	1,01	1,03
Толщина покрытия на кабель марки КГ 3х50+1х16-0,66 [1], мм	1,16	1,14	1,14	1,15	1,16	1,15	1,15	1,16	1,14	1,15

Среднее значение сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесённого на кабель марки ААШв 3х120-10 составило **0,93 мм**.

Расход огнезащитного состава на образец составил не менее **1,49 кг/м²**

Среднее значение сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесённого на кабель марки ТППЭп 50х2х0,4 составило **1,02 мм**.

Расход огнезащитного состава на образец составил не менее **1,63 кг/м²**

Среднее значение сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесённого на кабель марки КГ 3х50+1х16-0,66 [1] составило **1,15 мм**.

Расход огнезащитного состава на образец составил не менее **1,84 кг/м²**

Оценка результатов проводилась с учетом требований разд. 6 ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А».

Результаты испытаний приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование контролируемого параметра	Марка кабеля		
		ААШв 3х120-10 (ГОСТ 18410)	ТППЭп 50х2х0,4 (ГОСТ Р 51311)	КГ 3х50+1х16-0,66 [1]
1	Число испытуемых отрезков	6	56	11
2	Способ крепления	с зазором	без зазора	с зазором
3	Число слоев и число отрезков в каждом слое	1 слой – 6 отрезков	1 слой – 20 отрезков 2 слой – 20 отрезков 3 слой – 16 отрезков	1 слой – 11 отрезков
4	Время воздействия пламени	40 мин	40 мин	40 мин
5	Число горелок	2	1	2
6	Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки	0,33	0,40	0,36

Примечание: самостоятельное горение отсутствует на всех образцах.

9. Выводы.

Образец: Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2, толщиной покрытия **0,93 мм** и расходом не менее **1,49 кг/м²** соответствует требованию, т.к. значение коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки равен **0,986**

Кабель марки ААШв 3х120-10 (ГОСТ 18410) с нанесённым на него образцом: Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2, толщиной покрытия **0,93 мм** и расходом не менее **1,49 кг/м²** выдержал испытание определения длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки. Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, составила **0,33 м**.

Кабель марки ТППЭп 50х2х0,4 (ГОСТ Р 51311) с нанесённым на него образцом: Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2, толщиной покрытия **1,02 мм** и расходом не менее **1,63 кг/м²** выдержал испытание определения длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки. Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, составила **0,40 м**.

Кабель марки КГ 3х50+1х16-0,66 [1] с нанесённым на него образцом: Огнезащитный состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2, толщиной покрытия **1,15 мм** и расходом не менее **1,84 кг/м²** выдержал испытание определения длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки. Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, составила **0,36 м**.

Испытатели:



Александров А.И.

10. Дополнительная информация.

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности), а также разрешением надзорных органов на применение испытанной продукции на территории Российской Федерации.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному образцу, предоставленному заказчиком и не отражают качество партии продукции, из которой взят данный образец, а также качество всей выпускаемой продукции.
3. Настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком.
4. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.
5. Образцы, после испытания могут быть забраны заявителем в течении 30 дней с момента выдачи протокола, после чего ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» не несет ответственности за их сохранность.
6. Не допускается частичное или полное тиражирование протокола испытаний без разрешения Испытательного центра или Заявителя (Заказчика).
7. Результаты, представленные в отчете, распространяются только на испытанные образцы и действительны в течение срока действия сертификата, выданного органом по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» или 1 год с момента его утверждения.



ИЦ ПБ

АНО «СЦПТ»

11. Данные испытательного центра.

АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»

(АНО «СЦПП»)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

Адрес места нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5

Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ИЦПБ АНО «СЦПП»).

Регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.

Аттестат аккредитации системы ОСЭБ № СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.

Адреса мест осуществления деятельности:

105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60.

Телефон: 8-495-504-71-64

www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru



ИЦ ПБ

АНО «СЦПП»

Приложение № 1. Акт отбора образцов.

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ									
№		1231		/ТР-ОО от		03.10.2022			
на соответствие требованиям:									
Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)									
В ООО «ФайерГард»									
108809, Россия, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарово, ул. Придорожная, 4Б									
склад готовой продукции									
наименование предприятия, в адрес места отбора образцов									
эксперт ОС АНО «СЦП»									
Ф.И.О. лица, уполномоченного на отбор образцов									
Шолина Н.А.									
в присутствии									
генерального директора Адюлова Тимура Садыковича									
заявителя, изготовителя									
отобранные образцы продукции, изготовленной по технической документации завода изготовителя принятой ОТК									
ИД (технические условия, ТУ изготовителя и т.д.)									
Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.									
№ п/п	Наименование образцов проверяемой продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (кол.)	Дата изготовления	Количество образцов для контроля			
1.	Отпечатающий состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), армированной полиэфирной нитью, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2	кг.	34	1000	14.09.2022	40			
Отбор образцов производился в соответствии с решениями по заявке №									
Отобранные образцы упаковываются									
В транспортную тару в соответствии с ТД									
маркируются.									
опечатаны этикеткой ОС, содержащей дату и место отбора, номер заявки, подпись эксперта									
комплектуются по:									
паспорту качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики									
Условия хранения:									
складирование									
Испытанные образцы подлежат:									
утилизации									
В случае отбора контрольных образцов, они подлежат:									
ответственному хранению у заказчика.									
Срок и условия хранения контрольных образцов (проб) продукции:									
Не менее срока годности продукции в соответствии с технической документацией с техническими условиями не установленными техническим регламентом.									
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ									

(Акт отбора образцов) Страница 1 из 2

1.	Наименование продукции, тип (марка) и т.п.:	Отпечатающий состав «FireGuard Ultra» на водной основе для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), армированной полиэфирной нитью, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-005-44493736-2015, изменение №2
2.	Наименование страны-изготовителя:	Россия
3.	Наименование фирмы-изготовителя:	ООО «ФайерГард»
4.	Адрес (место нахождения):	119619, г. Москва, ул. 6-я Новые сады, дом 2, пом/ком VI/1-22
5.	Телефон:	8-495-532-86-00
6.	Факс:	
7.	Код ОКПД2	3209 90 000 0
8.	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
9.	Условий хранения продукции	Соответствуют требованиям технической документации на продукцию
10.	Дополнительная информация (при необходимости):	Образцы для сертификационных испытаний изолированы от остальной готовой продукции, находящейся на складе Изготовителя. Упакованы отдельно вместе с комплектом технической документации, и переданы Заявителю для доставки к месту испытаний.
ВЫВОДЫ		
Представленная продукция идентифицирована с образцом, ее описанием и соответствует заявленной в заявке на проведение сертификации и технической документации на нее.		
Заявленная продукция принадежит области применения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ).		
Подписи участников отбора (подпись материально-ответственного лица, принявшего образцы на хранение)		
Представитель заявителя ОЗНАКОМЛЕН		
Адюлов Т.С.	Шолина Н.А.	
6460	6100	
М.П.		

(Акт отбора образцов) Страница 2 из 2

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА